

:

:

« — « »

» () ()

(), , ()

(). ,

, — 200 1160 .

; « »,

1985 ., 750 « — —

» « — » »,

— 750 », II- , 1988 ., ()


, , ,

(4- 1000 1000 « »

2-) ,

, ,

« — » « , — ,

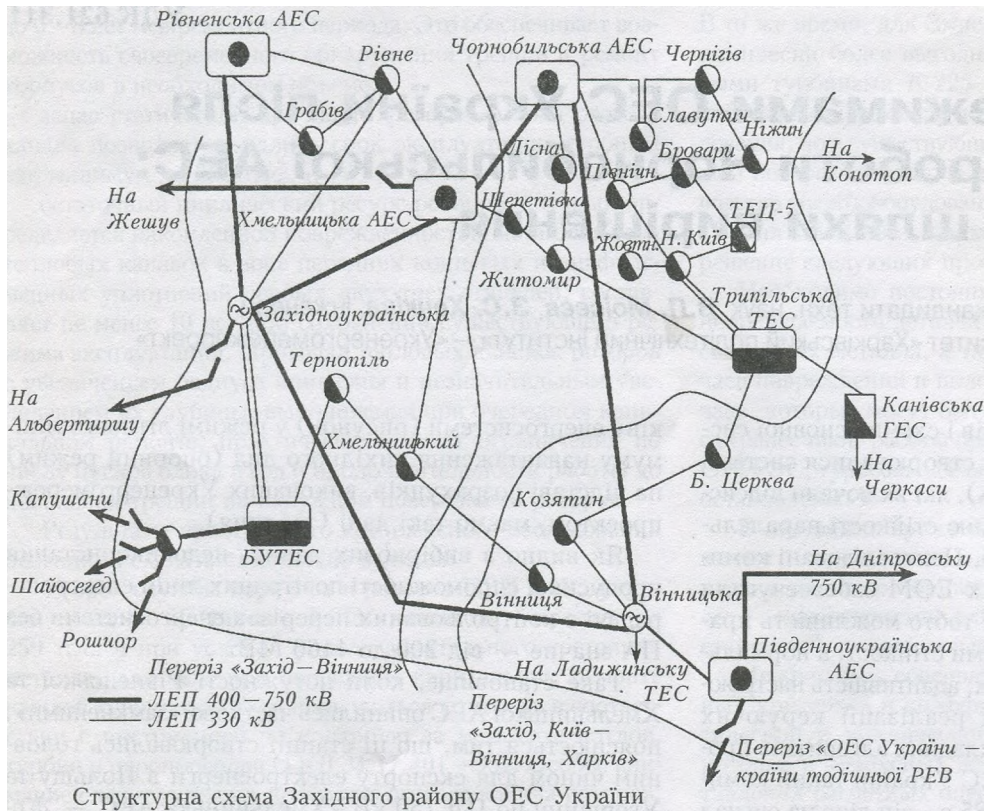

[1]

Контрольовані перерізи	Сумарне навантаження перерізу енергосистеми при нормативному запасі в нормальному режимі, $\Delta P^{\Sigma}_{\text{доп } 20\%}$, МВт	Сумарне навантаження перерізу енергосистеми в нормальному режимі при відсутності аварійного розвантаження, $\Delta P^{\Sigma}_{\text{доп без ПА}}$, МВт	Збільшення передаваної потужності в нормальному режимі при наявності ПА, $\Delta P^{\Sigma}_{\text{ПА}}$, МВт
«3 — »: 750 « — » ()	4130	3930	200
750 « - » ()	3540	2380	1160
750 « — » ()			
« , — , »: 750 « — » ()	3810	3440	370
750 « — » ()	3100	2860	240
« — » ()			

1. — — « », 1984.
2. . „ . „ . . —
∴ , 1990. — 390 .
© . „ . „ . „ , 2001